epm®	NORMAS DE 13.2 kV.	RA2-205
	DOBLE TERMINAL DE UN CIRCUITO AÉREO AISLADO	

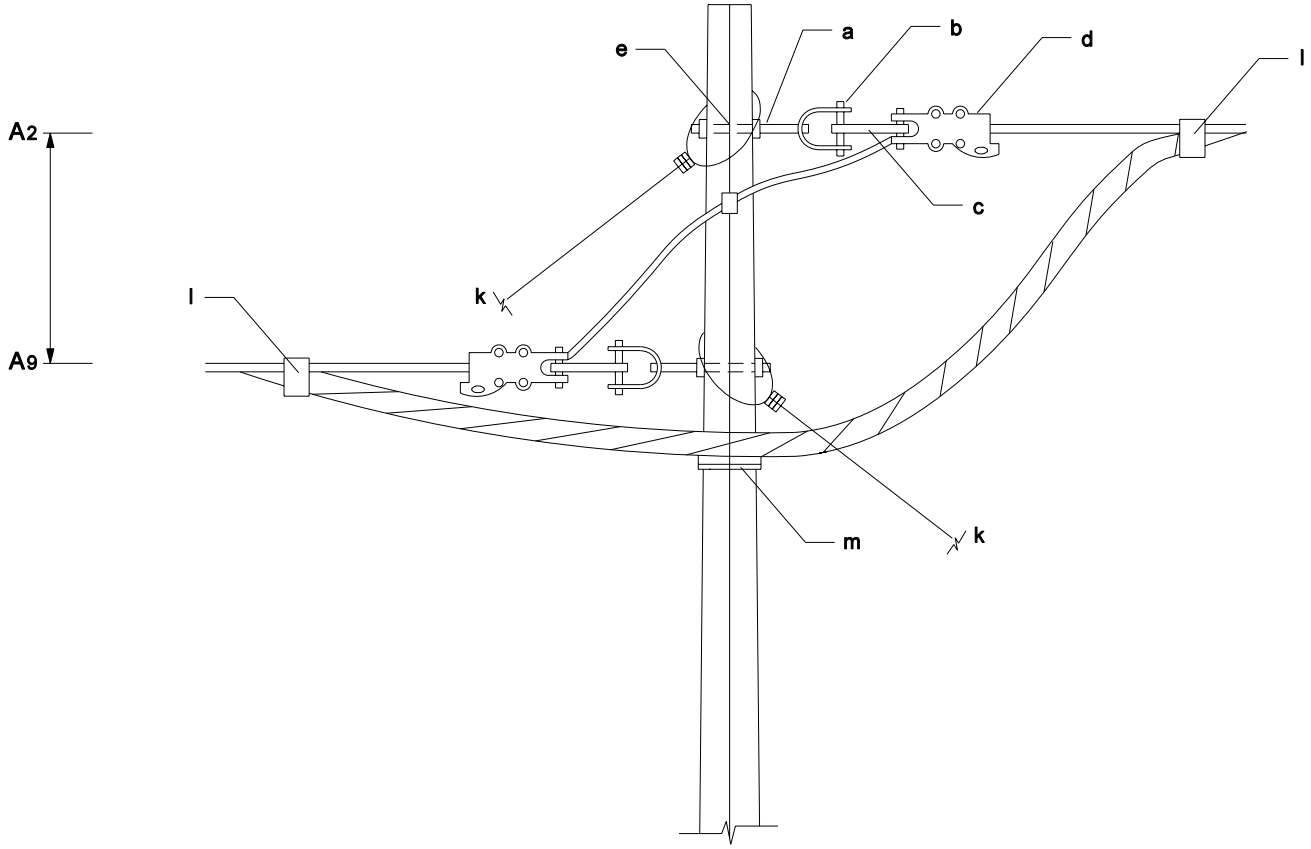

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	REFERENCIA
m	Soporte de 300 mm.		
l	Amarres		
k	Instalación de viento	2	
e	Tornillo espaciador 15.9 mm (5/8") x 250 mm.	2	
d	Grapa terminal	2	
c	Extensión de ojo	2	
b	Eslabón de abrazadera	2	
a	Tuerca de ojo	2	

PRIMERA EDICIÓN: JUNIO - 2000	DIBUJÓ: CENTRO DE INFORMACIÓN REDES ENERGÍA	APROBÓ: SUBGERENCIA REDES DISTRIBUCIÓN
ÚLTIMA PUBLICACIÓN: MAYO-2002	REVISÓ: ÁREA INGENIERÍA Y GESTIÓN	Página 1 de 1